


連続揚水試験・回復試験結果

ボーリング 00000000#777

1 回目

工事名	さく井工事						2号井	
自然水位	GL-	7.07 m	揚水量	400 ℓ/min	水温	14.4	試験日	2011年02月28日 ~ 2011年02月28日
備考								

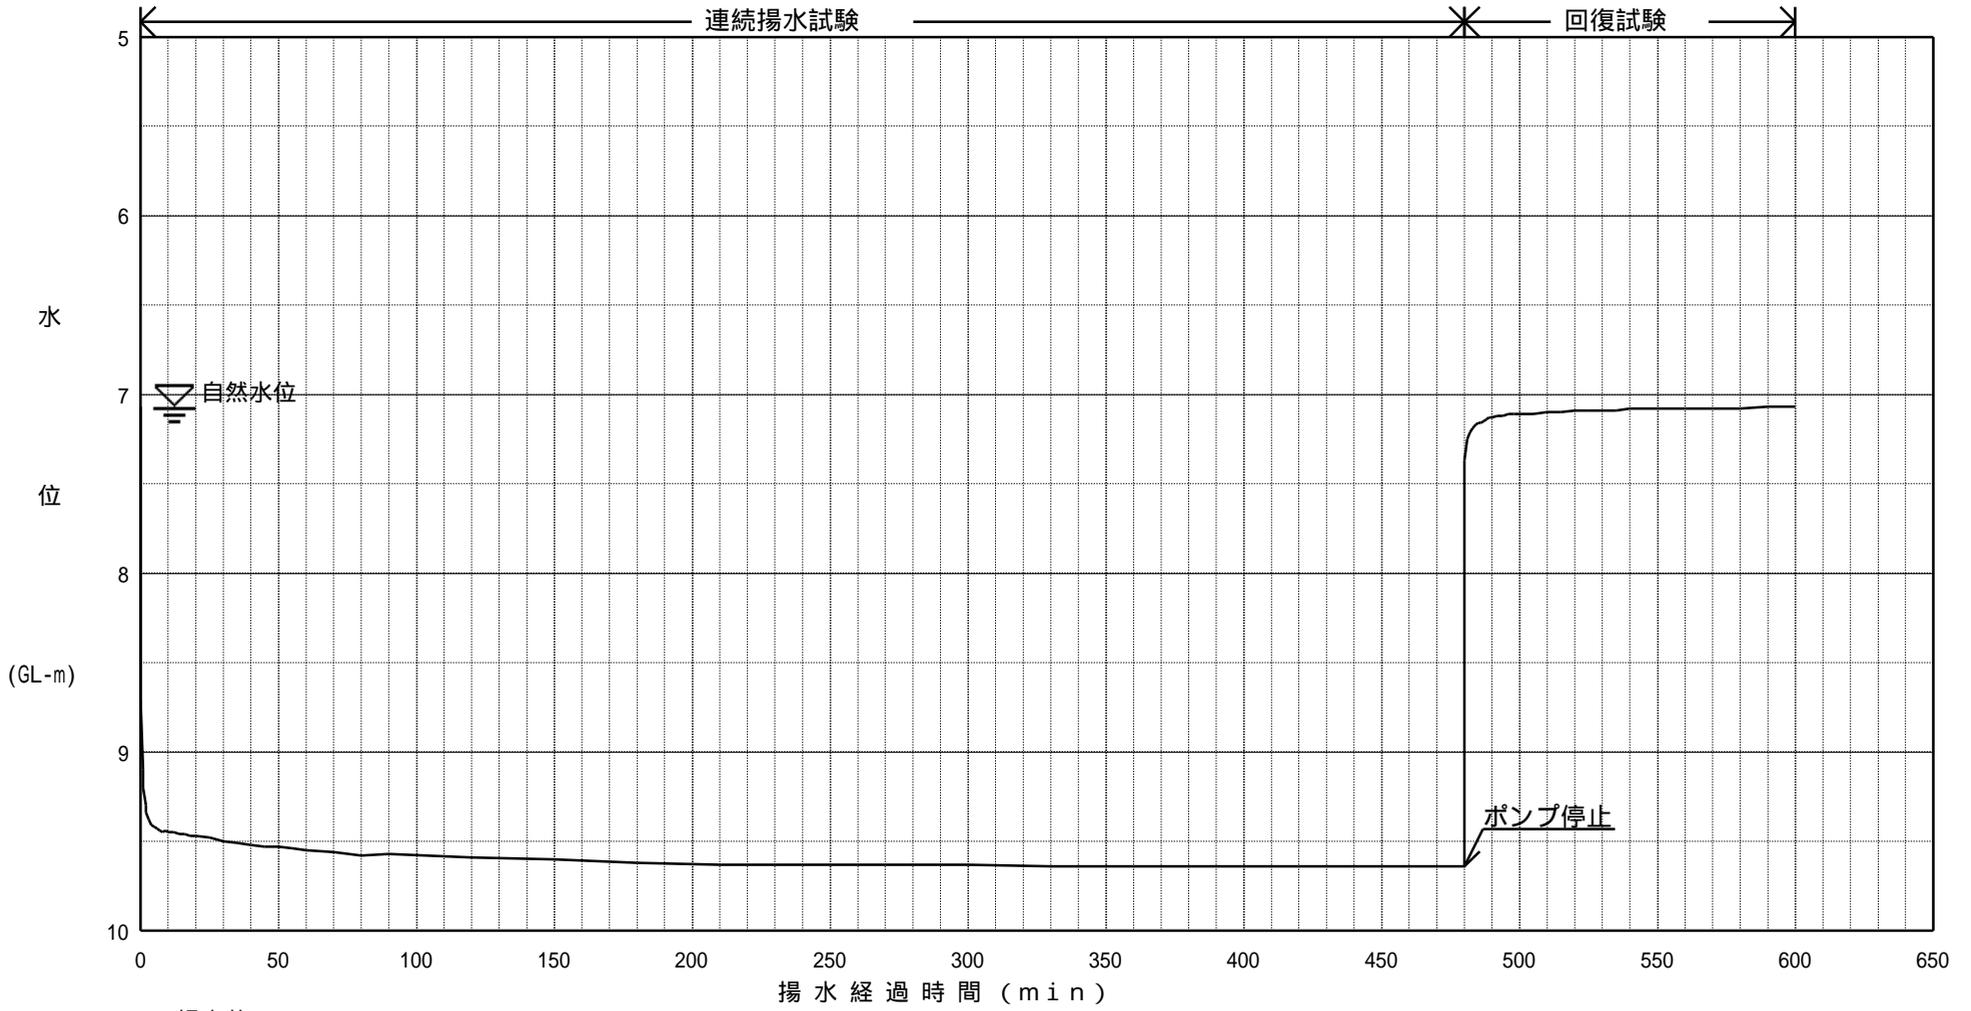

:揚水井